





# Equip. De sol | Regard de branchement pour eaux pluviales 25x25x25

Références : RPCT – RERPCT – CORPCT – CORPCTS – GR25 – GR25S

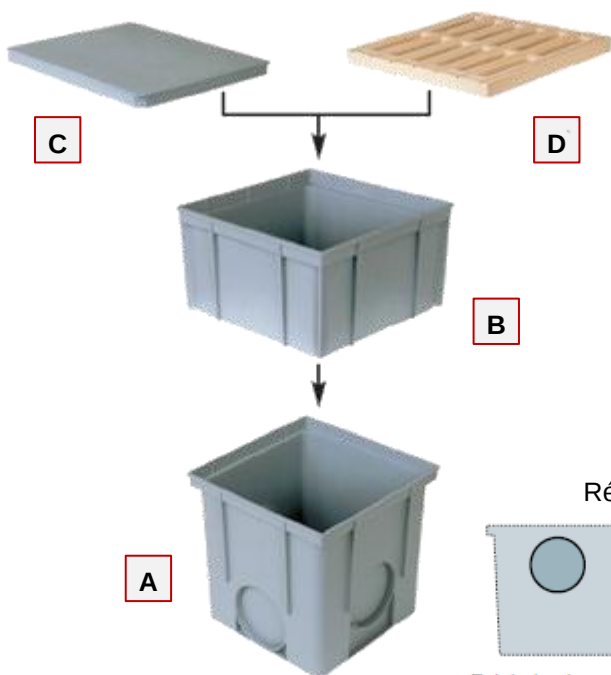

| Désignation                                                             | Coloris |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                                                                         | Gris    | Sable   |
| <b>A</b> Regard 25 x 25 x 25 (cotes intérieures)<br>emboîtures Ø 100    | RPCT    |         |
| <b>B</b> Rehausse (+12,5 cm)                                            | RERPCT  |         |
| <b>C</b> Couvercle piéton                                               | CORPCT  | CORPCTS |
| <b>D</b> Grille sans cadre résistance à 1,5 T après bétonnage du regard | GR25    | GR25S   |

Répartition des opercules

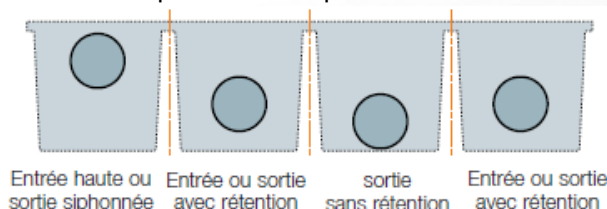

## ■ FONCTION :

Ce type de regard est destiné à collecter des eaux pluviales.

## ■ DESCRIPTION :

- Entièrement injecté en polypropylène, il est constitué :
- d'un corps monobloc avec emboîtures femelles operculées Ø 100 à dégager au marteau en fonction des raccords, réf. RPCT **A**
- d'une réhausse clipsable d'une hauteur de 12,5 cm avec emboîtures femelles operculées, réf. RERPCT **B**
- d'un couvercle piéton clipsable pour pied de chute E.P. avec prédécoupe à dégager au marteau, réf. CORPCT **C**
- d'une grille PVC 25 x 25, classe A15, réf. GR25 **D**

## ■ MISE EN OEUVRE :

- En fonction du niveau des évacuations et du sol fini, établir une base en sable damé ou béton maigre.
- Dégager au marteau les emboîtures à utiliser.
- Mettre en place le regard dans l'axe de la descente E.P. Éventuellement, le surmonter d'une ou plusieurs réhausse.
- Raccorder les entrées éventuelles et les sorties ; on peut parfaire l'étanchéité par un joint de mastic silicone.
- Dégager la prédécoupe du couvercle (Ø choisi) au marteau.

## ■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :



AVRIL 2014